

INSTRUKTIONER TILL ANVÄNDARE AV TILLFÄLLIGA ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR

- Anläggningen skall skötas av behörig person, som ansvarar för driften. Felaktig användning av den elektriska anläggningen kan medföra person- och brandfara.
- Centralen skall placeras lodrät alternativt på stativ och med fri betjäningsyta framför centralen.
- Fasta anslutningar av kablar och byte av säkringar skall endast utföras av fackfolk. Vid fast anslutning av gummikablar skall dragavlastningens klämyta vara utförd i isolermaterial. Icke fackfolk får endast manövrera jordfelsbrytare, dvärgbrytare samt uttag för stickproppar.
- Centralens dörrar skall vara stängda och där det erfordras även låsta. Dörrarna skall endast öppnas vid betjäning av centralen.
- Elektriska apparater som är anslutna till centraler skall fränkopplas eller göras spänningslösa när de inte används, för att undvika oavsiktlig igångsättning eller användning av dessa.
- Elektriska apparater som används skall uppfylla föreskrifterna och skall antingen vara utförda med extra isolering eller i klass I utförande med jordad stickpropp.
- Kablar såväl innanför som utanför dörrarna skall förläggas på ett sådant sätt att de inte skadas.
- Kablar eller apparater med fel skall fränkopplas och inte tas i bruk igen förrän felaktiga delar är utbytta eller reparerade.
- Knivsäkring får endast bytas av instruerad personal.

EITA TILAPÄISLAITTEISTON KÄYTTÄJILLE

- Laitteiston hoitajan on oltava ammattihenkilö, joka vastaa, laitteiston käytösä. Virheellinen sähkölaitteiden käyttö voi aiheuttaa sähköiskun tai palon vaaran.
- Keskukset on sijoitettava pystyasentoon tai niille tarkoitettuun tukikehykseen. Keskusten eteen on jätettävä vapaa hoitotila.
- Kiinteän asennuksen kaapeleiden liittämisen ja kahvasulakkeiden vaihtamisen saa tehdä vain ammattitaitoinen henkilö. Kiinteästi liittämiin kytkettävien kumikaapeli vedonpoistimessa on kaapelia puristavien pintojen oltava eristysainetta. Sähköalalla ammattitaidoton henkilö saa ainoastaan ohjata vikavirtasuojakytintä ja johtosuojakatkaisijoita niiden käyttöelimestä sekä liittää pistotulppia pistorasioihin ja irroittaa niitä.
- Keskusten ovet on pidettävä suljettuina ja tarvittaessa lukittuina. Ovet saa avata vain keskuksen käyttötoimenpiteitä varten.
- Keskuksiin liitetyt sähkökoneet ja -laitteet on irrotettava niistä tai kytkettävä jännitteettömiksi, kun niitä ei käytetä, jotta koneiden ja laitteiden tarkoitukseton käynnistyminen ja käyttö estyvät.
- Käytettävien sähkökoneiden ja muiden sähkölaitteiden on oltava vaatimusten mukaisia ja rakenteeltaan suojaeristettyjä luokan II tai suojamaadoitettuja I pistotulpalla liitettäviä.
- Kaapelit on sijoitettava keskuksen ulko- ja sisäpuolella niin, etteivät ne voi vahingoittua.
- Vioittuneet sähkökaapelit, -koneet ja muut sähkölaitteet on irrotettava sähköverkosta eikä niitä saa ottaa uudelleen käyttöön, ennen kuin vahingoittuneet osat on vaihdettu tai korjattu.
- Kahvavarokkeen saa vaihtaa vain tarvittavan koulutuksen saanut henkilöstö.

INSTRUCTIONS FOR USERS OF TEMPORARY ELECTRICAL INSTALLATIONS

- Operation of the installation must be supervised by an authorised person. Incorrect use of the electrical installation could mean risk of personal injury and fire.
- The distribution unit must be installed vertical or on a stand so that there is free access in front of the unit.
- Permanent cable connection or replacement of fuses may only be carried out by qualified personnel. Permanently connected rubber-insulated cables must be secured with a restraint that has an insulating gripping surface. Unqualified personnel may only operate earth leakage circuit breakers, miniature circuit breakers and plug sockets.
- Distribution unit doors must be closed and, where required, also locked. Doors must only be left open when carrying out work on the distribution unit.
- Electrical equipment that is connected to distribution units must be disconnected or switched off when not in use in order to avoid unintentional starting up or switching on.
- Electrical equipment that is used must comply with the requirements and must either have additional insulation or comply with class I and have an earthed plug.
- Cables inside and outside the doors must be routed so as to avoid damaging them.
- Cables or equipment that are defective must be disconnected and not used until the defective parts have been replaced or repaired.
- Blade fuses may only be replaced by personnel who have the necessary training.

ARTIKELNR / ARTICLE NO. EB12813	
MÄRKSTRÖM/ CURRENT RATING 250	A
SPÄNNING/ VOLTAGE 400	V
MEASURING EQUIPMENT	
CURR- TRAF0- SPACE 1	ENERGY- METER- SPACE 1
FAST ANSLUTNING/ FIXED CONNECTIONS	
<125A	>125A

CEE-OUTLETS 4-POLE			
16A	32A	63A	125A

SCHUKO OUTLETS	
16A	

CEE-OUTLETS 4-POLE			
16A	32A	63A	125A

CEE-OUTLETS 5-POLE/400V			
16A	32A	63A	125A

JFB/RCD/RCBO		
0,01A	0,03A	0,1A

JFB/RCD/RCBO		
0,3A	0,5A	Variable


VIKT/WEIGHT	
120	kg

This drawing is property of El-Björn. May not be copied, shown or distributed without our written permission.

BCS 700-Z250E

EL-BJÖRN
www.elbjorn.com

RITAD AV/DRAWN BY CG	DATUM/DATE 190131	NEXT SHEET 2	SHEET 1
SIGN	REVISION/ISSUE A*	RITINGS NR./DRAWING EB12813	

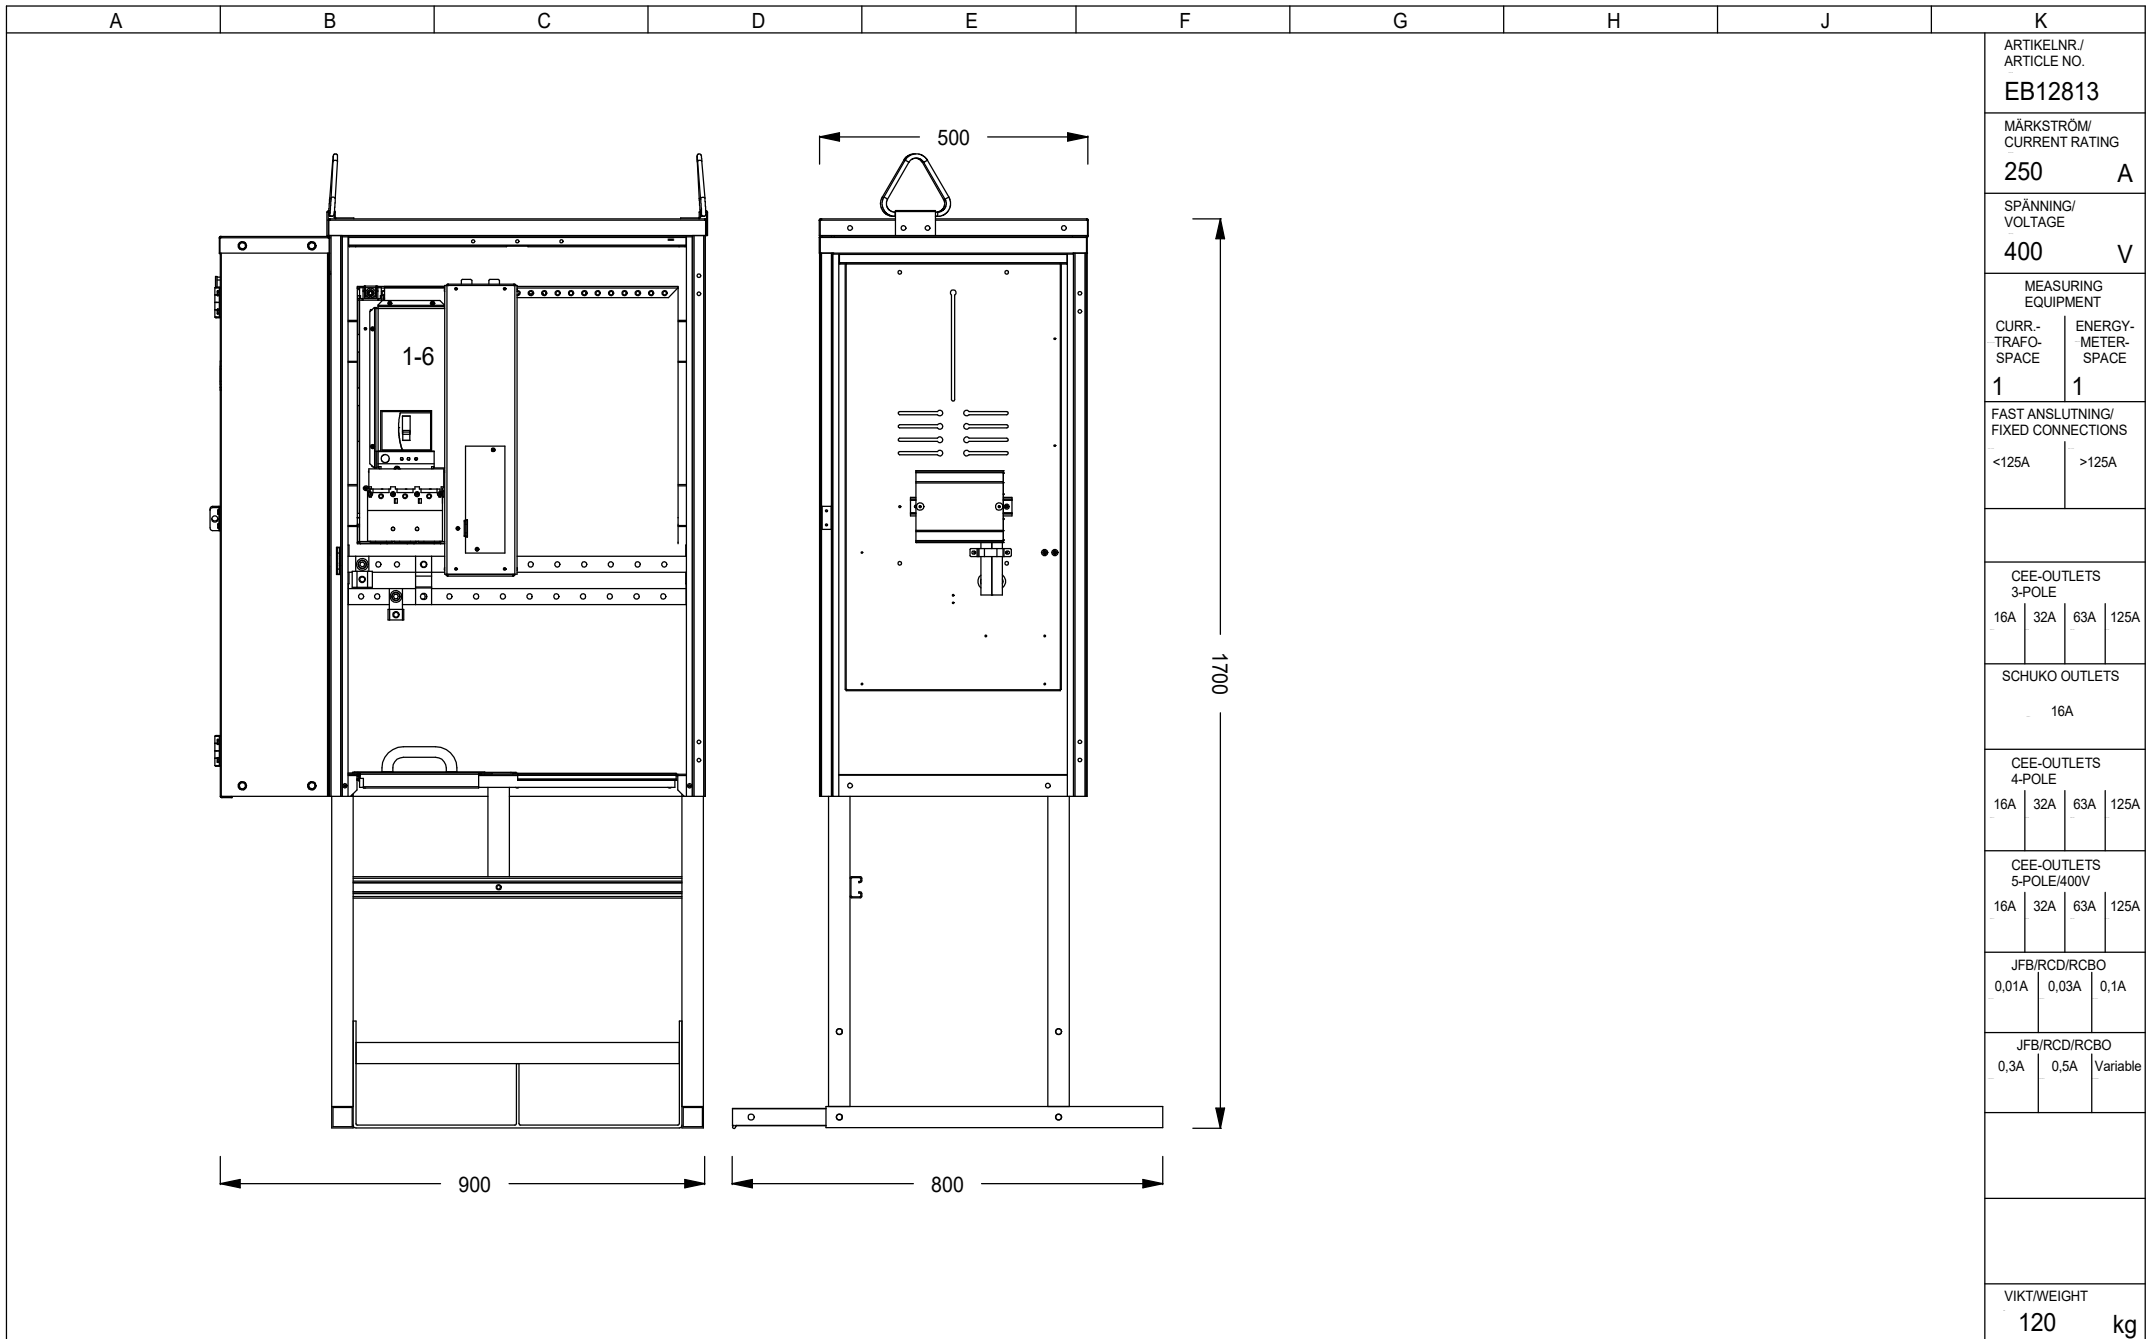


ARTIKELNR / ARTICLE NO.			
EB12813			
MÄRKSTRÖM / CURRENT RATING			
250		A	
SPÄNNING / VOLTAGE			
400		V	
MEASURING EQUIPMENT			
CURR-TRAFO-SPACE	ENERGY-METER-SPACE		
1	1		
FAST ANSLUTNING / FIXED CONNECTIONS			
<125A		>125A	
CEE-OUTLETS 3-POLE			
16A	32A	63A	125A
SCHUKO OUTLETS			
16A			
CEE-OUTLETS 4-POLE			
16A	32A	63A	125A
CEE-OUTLETS 5-POLE/400V			
16A	32A	63A	125A
JFB/RCD/RCBO			
0,01A	0,03A	0,1A	
JFB/RCD/RCBO			
0,3A	0,5A	Variable	
VIKT/WEIGHT			
120			kg

This drawing is property of El-Björn. May not be copied, shown or distributed without our written permission.

BCS 700-Z250E



RITAD AV/DRAWN BY	DATUM/DATE	NEXT SHEET	SHEET
CG	190131	3	2
SIGN	REVISION/ISSUE	RITNING NR./DRAWING	
	A*	EB12813	

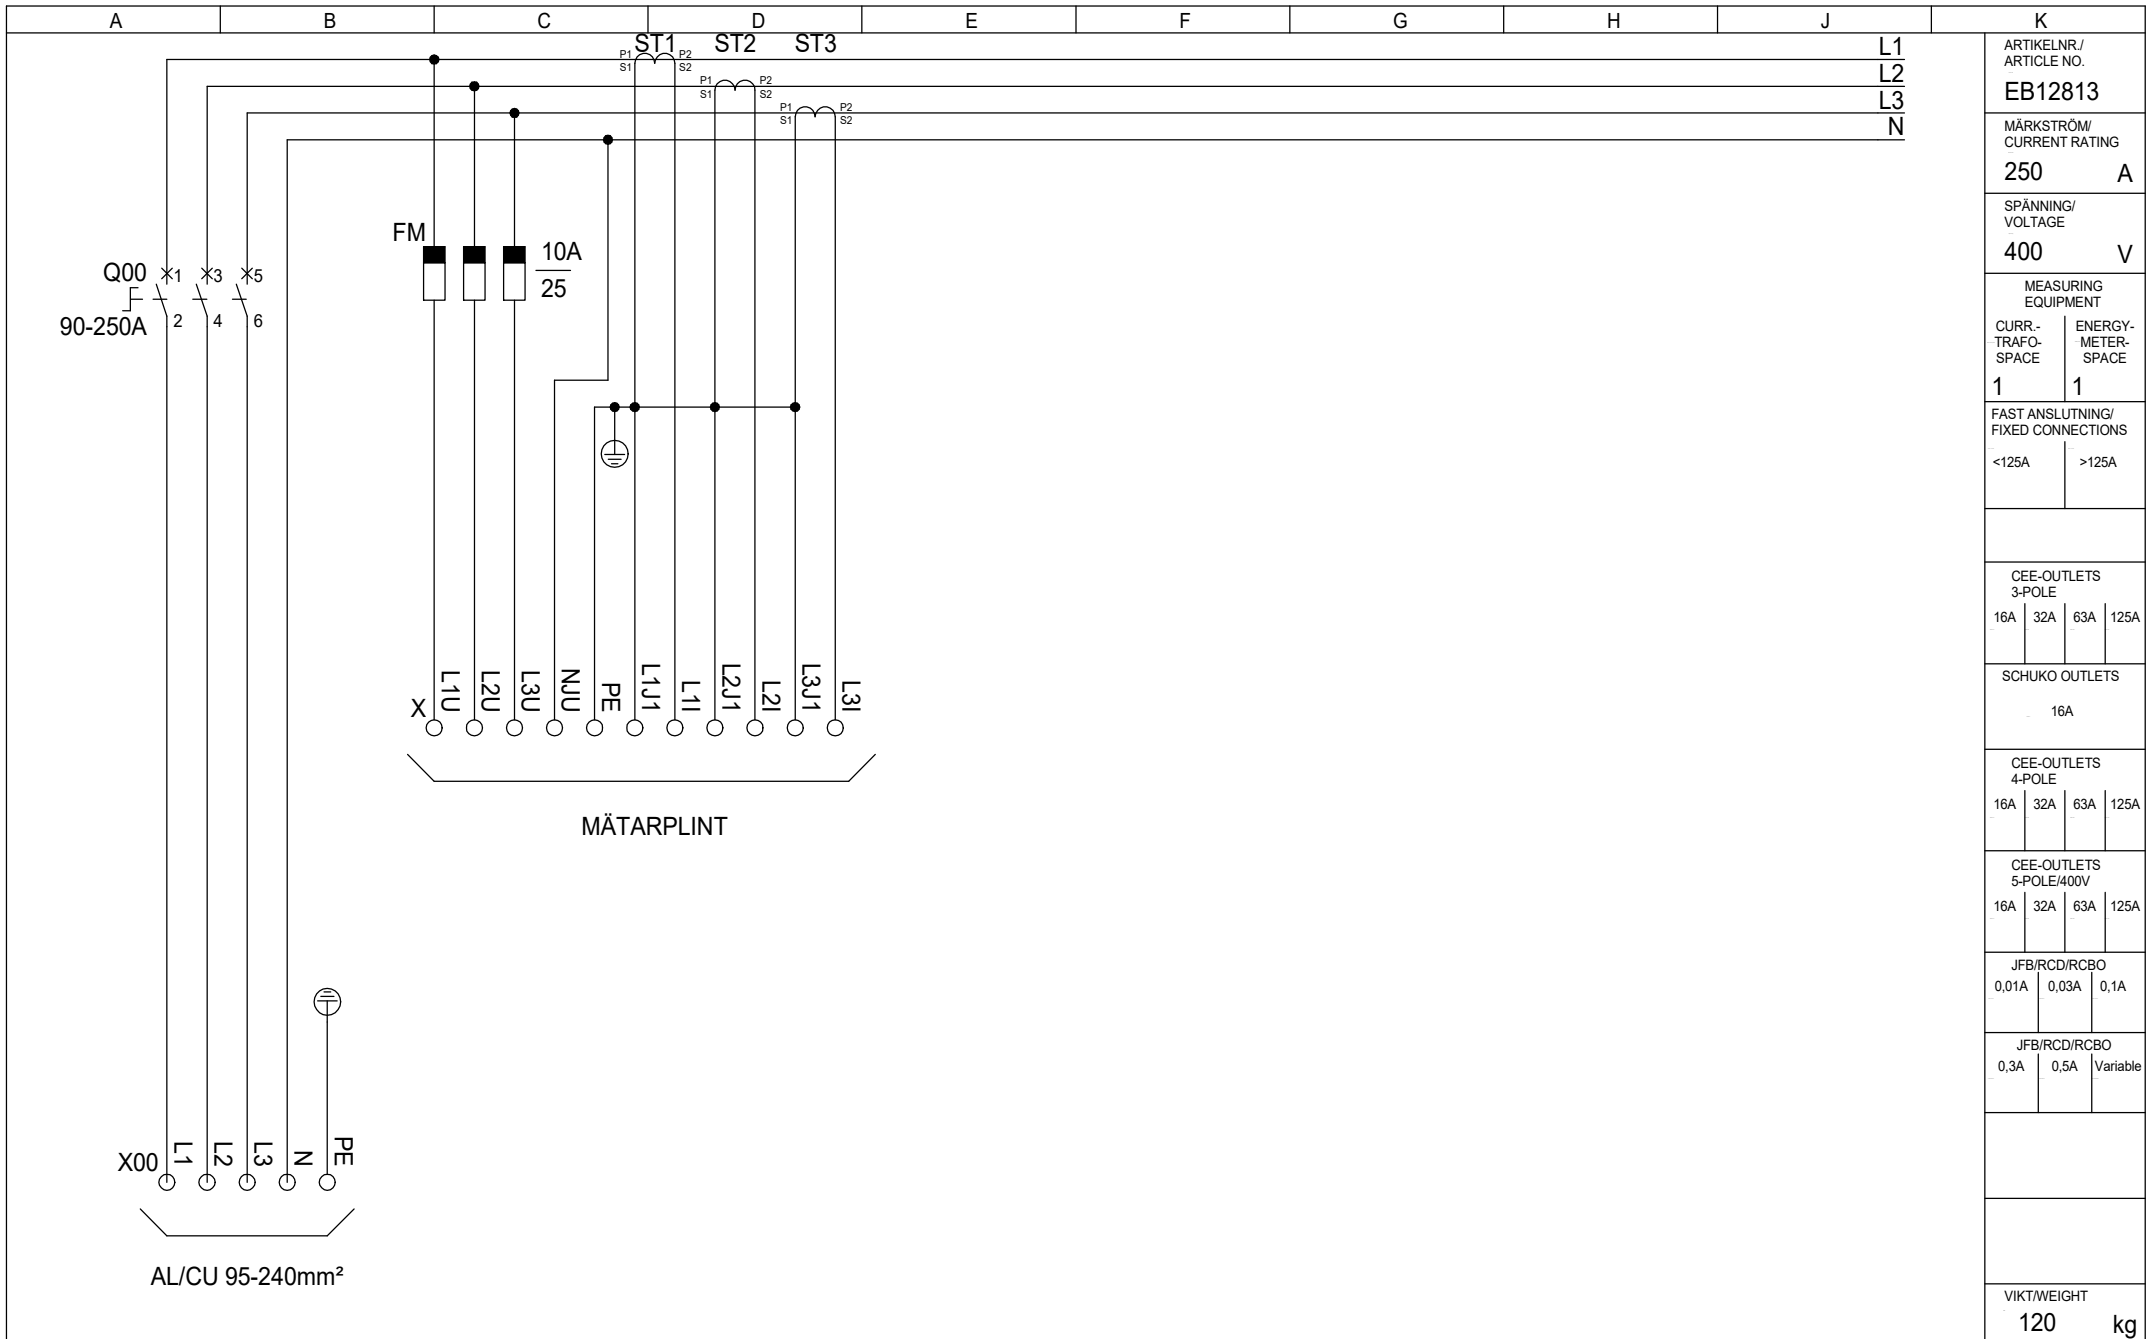

ARTIKELNR/ ARTICLE NO.		EB12813	
MÄRKSTRÖM/ CURRENT RATING		250	A
SPÄNNING/ VOLTAGE		400	V
MEASURING EQUIPMENT			
CURR- TRAFO- SPACE	ENERGY- METER- SPACE	1	1
FAST ANSLUTNING/ FIXED CONNECTIONS			
<125A		>125A	
CEE-OUTLETS 3-POLE			
16A	32A	63A	125A
SCHUKO OUTLETS			
16A			
CEE-OUTLETS 4-POLE			
16A	32A	63A	125A
CEE-OUTLETS 5-POLE/400V			
16A	32A	63A	125A
JFB/RCD/RCBO			
0,01A	0,03A	0,1A	
JFB/RCD/RCBO			
0,3A	0,5A	Variable	
VIKT/WEIGHT			
120		kg	

This drawing is property of El-Björn. May not be copied, shown or distributed without our written permission.

BCS 700-Z250E



RITAD AV/DRAWN BY	DATUM/DATE	NEXT SHEET	SHEET
CG	190131	4	3
SIGN	REVISION/ISSUE	RITNING NR./DRAWING	
	A*	EB12813	

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	
PC.	Position	Description	Type	Manufacturer	Data	Article No.	E-number(SE)			
1	-	Skåp	BCS 700/612 + MSGM-	EI-Björn AB	250A, 6mod	EB12813				
1	1-6	Effektbrytaremodul m. mätning	EBK/STS 250	EI-Björn AB	250A, 3-P	EB12724				
							ARTIKELNR / ARTICLE NO. EB12813			
							MÄRKSTRÖM / CURRENT RATING 250 A			
							SPÄNNING / VOLTAGE 400 V			
							MEASURING EQUIPMENT			
							CURR-TRAFO-SPACE 1	ENERGY-METER-SPACE 1		
							FAST ANSLUTNING / FIXED CONNECTIONS			
							<125A		>125A	
							CEE-OUTLETS 3-POLE			
							16A	32A	63A	125A
							SCHUKO OUTLETS			
							16A			
							CEE-OUTLETS 4-POLE			
							16A	32A	63A	125A
							CEE-OUTLETS 5-POLE/400V			
							16A	32A	63A	125A
							JFB/RCD/RCBO			
							0,01A	0,03A	0,1A	
							JFB/RCD/RCBO			
							0,3A	0,5A	Variable	
							VIKT/WEIGHT			
							120		kg	

This drawing is property of EI-Björn. May not be copied, shown or distributed without our written permission.

BCS 700-Z250E



RITAD AV/DRAWN BY
CG

DATUM/DATE
190131

SIGN

REVISION/ISSUE
A*

NEXT SHEET SHEET
4

RITNING NR./DRAWING
EB12813